


Edgerstoune Optical Coatings

William F. Cody, Quality Assurance Officer

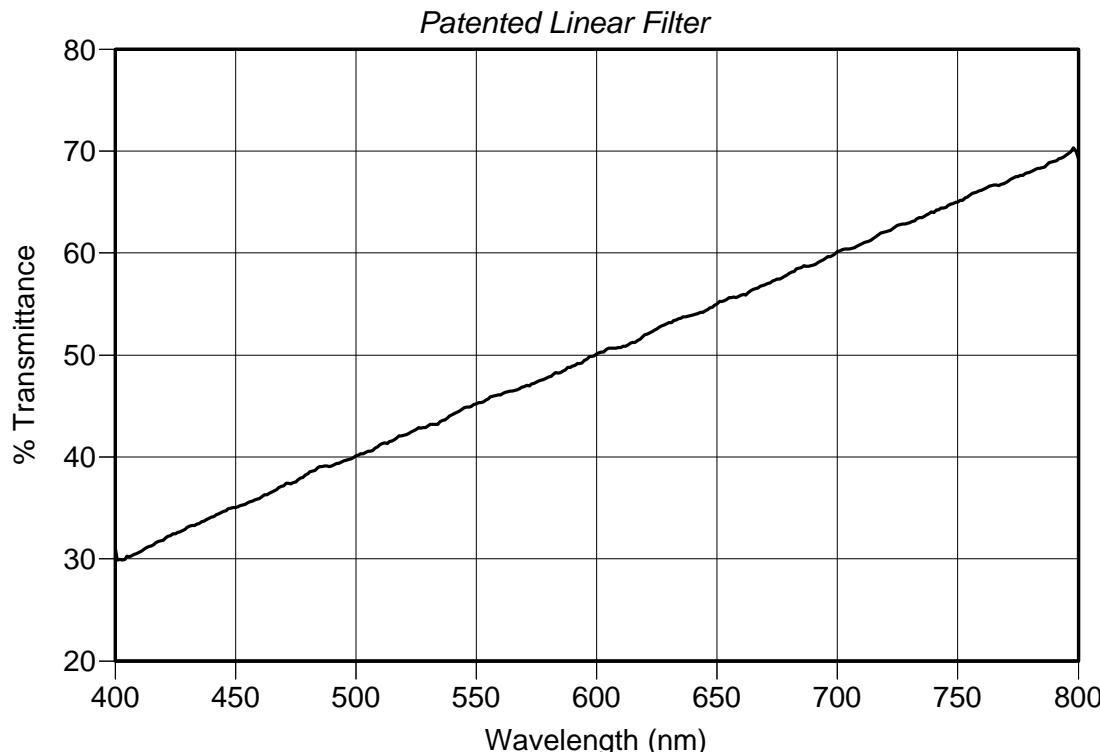

Customer: Hoboken Optics

Work Order: FTG609

Part ID: 9246222

Range	Minimum	Maximum	Average
400.0 to 450.0 nm	29.88%	35.02%	32.44%
550.0 to 650.0 nm	45.22%	55.02%	49.96%
750.0 to 800.0 nm	64.99%	70.29%	67.54%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In nisl massa, dapibus ut blandit luctus, dictum eu turpis. Nullam nibh augue, faucibus quis commodo ac, eleifend vitae purus. Cras augue lacus, bibendum in aliquet ut, ultrices eget diam. Ut condimentum lorem vitae purus mattis quis ornare lectus sagittis. Fusce sagittis interdum risus, ut lacinia diam vestibulum sit amet. Etiam vehicula, velit eget feugiat varius, lectus sem aliquam nibh, sed viverra diam urna eget lacus. Quisque at mauris ac nunc bibendum pretium. Integer tincidunt volutpat lacus, sed rutrum dui aliquet at. In eu molestie lorem. Duis vitae ligula non libero tempor blandit viverra quis ipsum. Phasellus at turpis arcu, sit amet vehicula tortor. Nulla ut fringilla diam. Integer vestibulum faucibus rhoncus. Mauris luctus rhoncus diam, ut iaculis ipsum blandit et. Nullam et metus et lacus condimentum consectetur ac vitae leo.

Suspendisse odio elit, rutrum non tristique nec, semper et augue. Maecenas ullamcorper consectetur tincidunt. Etiam eget justo quis nisi accumsan

ullamcorper. In facilisis lectus et ante hendrerit quis varius felis congue. Ut eget consequat lectus. Nunc augue velit, pellentesque eget molestie a, lobortis vitae mauris. Morbi vel elit erat. Suspendisse sit amet elit quis diam mollis faucibus. Ut sem felis, accumsan ut rutrum ac, tincidunt id velit. Sed nec viverra magna.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla consectetur est a tortor aliquet aliquet. Pellentesque at nibh lacus. Morbi lobortis commodo ipsum, eget scelerisque felis suscipit et. Curabitur eros sapien, congue nec lobortis sit amet, fermentum at libero. Nunc eu risus libero. Sed viverra, diam in pharetra blandit, ipsum massa ultrices lectus, mattis bibendum enim magna sollicitudin turpis. Proin quis quam mauris. Aliquam fringilla luctus purus, sed auctor felis fringilla in. Nulla placerat nulla ac nisl dictum nec ullamcorper diam viverra. Sed porttitor nunc in justo porttitor a auctor arcu blandit. Phasellus eu diam urna, nec molestie mauris. Donec nec est tellus.